

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН» В ГОРОДЕ
СТЕРЛИТАМАК И АУРГАЗИНСКОМ, ГАФУРИЙСКОМ, СТЕРЛИБАШЕВСКОМ,
СТЕРЛИТАМАКСКОМ РАЙОНАХ**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Революционная, 2А, тел 43-68-00, Факс 43-53-26
ОКПО: 75833410, ОГРН: 1050204212255, ИНН/КПП: 0276090570/026802001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак и Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах
Руководитель Испытательного лабораторного центра

Н.Э.Шавгамир

« 09 » 04 2015г.

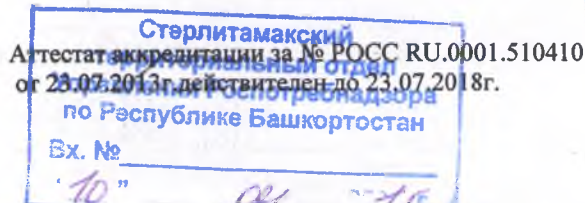

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №4700

От «07» апреля 2015 года

Наименование и адрес лаборатории: Испытательный лабораторный центр, 453107, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Революционная, 2А

Место проведения испытаний: Санитарно-гигиеническая лаборатория, лаборатория бактериологическая, 453107, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Революционная, 2А

Наименование пробы: ВОДА ПИТЬЕВАЯ ИЗ СИСТЕМ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Пробы отобраны: помощником врача эпидемиолога отделения эпидемиологии Стерлитамакского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» Мухамедьяновой Л.Ф. в присутствии ведущего специалиста эксперта отдела Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Евдошенко О.И.

Дата и время отбора пробы: 03.04.15г., 11.10-11.25

Дата и время доставки пробы: 03.04.15г., 13.20

Цель отбора: по предписанию №105 от 31.03.15г. Территориального отдела Управления Федеральной службы по Надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ в городе Стерлитамак и Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Революционная, 2А

Юридическое лицо, ИП, физическое лицо, у которого отбирались пробы: Республика Башкортостан, Гафурийский район, д.Новотроевка

Объект, где производился отбор пробы: Республика Башкортостан, Гафурийский район, д.Новотроевка, ул.Шоссейная, 6, частная скважина (ориентировочное расстояние от места расположения бывшего склада для хранения минеральных удобрений -250м)

Количество отобранных образцов (проб): 1 проба- 4л

Код пробы: 1.2.4700В.15

Испытание продукции по показателям безопасности в соответствии с требованиями НД: СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», раздел 4, п.4.1

НД на методы отбора проб: ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»; ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Средства измерений, применяемые при исследовании:

Наименование средств измерения	Заводской номер	Свидетельства о госповерке	
		Номер	Действительно до
Спектрофотометр ЮНИКО 1201	W08190807237	27/1/1741	17.11.2015г.
pH-метр pH-410	1209	27/1/1744	16.06.2015г.
Весы лабораторные электронные AR-2140	1225110308	25/2/1697	27.06.2015г.
Хроматограф газовый Хроматэк-«Кристалл 5000.2»	052506	27/1/111	13.02.2016г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наименование определяемого показателя	Допустимые уровни	Фактическое значение	Погрешность измерения(±)	Единица измерения	НД на методы испытаний
Запах	Не более 2	0	-	Баллы	ГОСТ 3351-74
Цветность	Не более 30	5	2	Град.цвет	ГОСТ 31868-12
Привкус	Не более 2,0	0	-	баллы	ГОСТ 3351-74
Мутность	Не более 2.0	Менее 0,5*	-	Мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
pH	6,0-9,0	7,26	0,20	ед.pH	ПНДФ 14.1.2:3:4.121
Хлориды	Не более 350,0	27,2	1,4	Мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
Нитраты (по NO ₃)	Не более 45,0	6,2	0,9	Мг/дм ³	ГОСТ 18826-73
Нитриты (по NO ₂)	Не более 3,0	Менее 0,003*	-	Мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
Железо	Не более 0,3	Менее 0,1*	-	Мг/дм ³	ГОСТ 4011-72

Протокол лабораторных исследований №4700

Наименование определяемого показателя	Допустимые уровни	Фактическое значение	Погрешность измерения	Единица измерения	НД на методы испытаний
Окисляемость перманганатная	Не более 7,0	1,8	0,4	мг O ₂ /дм ³	ПНДФ 14.2:4.154-99
Аммиак (по азоту)	Не более 2,0	Менее 0,04*	-	Мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
Жесткость общая	Не более 10,0	9,0	1,4	°Ж	ГОСТ 31954-12
Общая минерализация (сухой остаток)	Не более 1500,0	557,2	7,8	Мг/дм ³	ГОСТ 18164-72 ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
Сульфаты	Не более 500,0	118,6	10,7	Мг/дм ³	ГОСТ 31940-12
Фториды	Не более 1,5	0,26	0,04	Мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
гамма-гексахлорцикло-гексан (линдан)	Не более 0,002	Менее 0.0001*	-	мг/дм ³	ГОСТ 31858-2012
ДДТ	Не более 0,002	Менее 0.0001*	-	мг/дм ³	ГОСТ 31858-2012
2,4 Д амин.соль	Не более 0,03	Менее 0.01*	-	мг/дм ³	ГОСТ Р 52730-07

*нижний предел обнаружения по методике выполнения измерений

Микробиологические показатели:

Наименование определяемого показателя	Допустимые уровни	Фактическое значение	НД на методы испытания
Термотолерантные колиформные бактерии	Отсутствие в 100мл	Отсутствие в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Отсутствие в 100мл	Обнаружены 9 КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число	Не более 100 КОЕ/мл	8 КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протоколов :

 С.А.Александрова

Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»
В ГОРОДЕ СТЕРЛИТАМАК И АУРГАЗИНСКОМ, ГАФУРИЙСКОМ, СТЕРЛИБАШЕВСКОМ,
СТЕРЛИТАМАКСКОМ РАЙОНАХ**



Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак и Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах

Н.Э.Шавгамир

« 09 » апреля 2015 г.

**Заключение на
протокол лабораторных исследований №4700
от 07.04. 2015 г.**

На основании проведенных исследований проб воды питьевой из систем нецентрализованного водоснабжения установлено:

- по микробиологическим показателям не соответствует требованиям п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», раздел 4 по ОКБ.
- по остальным исследованиям на санитарно-химические и микробиологические показатели соответствует требованиям п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», раздел 4

Врач по общей гигиене

Ю.М.Набиуллин.


**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН» В ГОРОДЕ
СТЕРЛИТАМАК И АУРГАЗИНСКОМ, ГАФУРИЙСКОМ, СТЕРЛИБАШЕВСКОМ,
СТЕРЛИТАМАКСКОМ РАЙОНАХ**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Революционная, 2А, тел 43-68-00, Факс 43-53-26

ОКПО: 75833410, ОГРН: 1050204212255, ИНН/КПП: 0276090570/026802001

Аттестат аккредитации за № РОСС RU.0001.510410
от 23.07.2013г. действителен до 23.07.2018г.

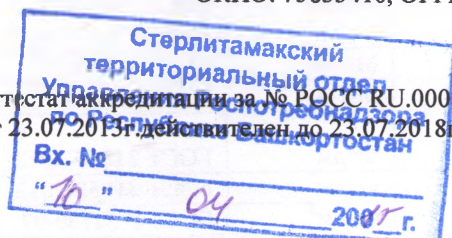

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе
Стерлитамак и Аургазинском, Гафурийском,
Стерлибашевском, Стерлитамакском районах
Руководитель Испытательного лабораторного
центра _____ Н.Э.Шавгамир

«09» 04 2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №4701

От «07» апреля 2015 года

Наименование и адрес лаборатории: Испытательный лабораторный центр, 453107, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Революционная, 2А

Место проведения испытаний: Санитарно-гигиеническая лаборатория, лаборатория бактериологическая, 453107, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Революционная, 2А

Наименование пробы: ВОДА ПИТЬЕВАЯ ИЗ СИСТЕМ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Пробы отобраны: помощником врача эпидемиолога отделения эпидемиологии Стерлитамакского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» Мухамедьяновой Л.Ф. в присутствии ведущего специалиста эксперта отдела Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Евдошенко О.И.

Дата и время отбора пробы: 03.04.15г., 11.45-12.00

Дата и время доставки пробы: 03.04.15г., 13.20

Цель отбора: по предписанию №105 от 31.03.15г. Территориального отдела Управления Федеральной службы по Надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ в городе Стерлитамак и Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Революционная, 2А

Юридическое лицо, ИП, физическое лицо, у которого отбирались пробы: Республика Башкортостан, Гафурийский район, д.Новотроевка

Объект, где производился отбор пробы: Республика Башкортостан, Гафурийский район, д.Новотроевка, ул.Шоссейная, 13, частная скважина (ориентировочное расстояние от места расположения бывшего склада для хранения минеральных удобрений 300м)

Количество отобранных образцов (проб): 1 проба- 4л

Код пробы: 1.2.4701В.15

Испытание продукции по показателям безопасности в соответствии с требованиями НД: СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», раздел 4, п.4.1

НД на методы отбора проб: ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»; ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Средства измерений, применяемые при исследовании:

Наименование средств измерения	Заводской номер	Свидетельства о госповерке	
		Номер	Действительно до
Спектрофотометр ЮНИКО 1201	W08190807237	27/1/1741	17.11.2015г.
pH-метр pH-410	1209	27/1/744	16.06.2015г.
Весы лабораторные электронные AR-2140	1225110308	25/2/1697	27.06.2015г.
Хроматограф газовый Хроматэк-«Кристалл 5000.2»	052506	27/1/111	13.02.2016г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наименование определяемого показателя	Допустимые уровни	Фактическое значение	Погрешность измерения(±)	Единица измерения	НД на методы испытаний
Запах	Не более 2	0	-	Баллы	ГОСТ 3351-74
Цветность	Не более 30	5	2	Град.цвет	ГОСТ 31868-12
Привкус	Не более 2,0	0	-	баллы	ГОСТ 3351-74
Мутность	Не более 2,0	Менее 0,5*	-	Мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
pH	6,0-9,0	7,32	0,20	ед.pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121
Хлориды	Не более 350,0	23,3	1,4	Мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
Нитраты (по NO ₃)	Не более 45,0	50,8	7,6	Мг/дм ³	ГОСТ 18826-73
Нитриты (по NO ₂)	Не более 3,0	Менее 0,003*	-	Мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
Железо	Не более 0,3	Менее 0,1*	-	Мг/дм ³	ГОСТ 4011-72

Протокол лабораторных исследований №4701

Наименование определяемого показателя	Допустимые уровни	Фактическое значение	Погрешность измерения	Единица измерения	НД на методы испытаний
Окисляемость перманганатная	Не более 7,0	2,2	0,2	мг О ₂ /дм ³	ПНДФ 14.2:4.154-99
Аммиак (по азоту)	Не более 2,0	Менее 0,04*	-	Мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
Жесткость общая	Не более 10,0	8,2	1,2	°Ж	ГОСТ 31954-12
Общая минерализация (сухой остаток)	Не более 1500,0	526,8	7,4	Мг/дм ³	ГОСТ 18164-72 ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
Сульфаты	Не более 500,0	92,2	8,3	Мг/дм ³	ГОСТ 31940-12
Фториды	Не более 1,5	0,26	0,04	Мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
гамма-гексахлорцикло-гексан (линдан)	Не более 0,002	Менее 0.0001*	-	мг/дм ³	ГОСТ 31858-2012
ДДТ	Не более 0,002	Менее 0.0001*	-	мг/дм ³	ГОСТ 31858-2012
2,4 Д амин.соль	Не более 0,03	Менее 0.01*	-	мг/дм ³	ГОСТ Р 52730-07

*нижний предел обнаружения по методике выполнения измерений

Микробиологические показатели:

Наименование определяемого показателя	Допустимые уровни	Фактическое значение	НД на методы испытания
Термотолерантные колиформные бактерии	Отсутствие в 100мл	Отсутствие в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Отсутствие в 100мл	Отсутствие в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число	Не более 100 КОЕ/мл	0 КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протоколов :

 С.А.Александрова

Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ

Общее количество страниц 2, страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»
В ГОРОДЕ СТЕРЛИТАМАК И АУРГАЗИНСКОМ, ГАФУРИЙСКОМ, СТЕРЛИБАШЕВСКОМ,
СТЕРЛИТАМАКСКОМ РАЙОНАХ**



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Башкортостан» в
городе Стерлитамак и Аургазинском,
Гафурийском, Стерлибашевском,
Стерлитамакском районах

Н.Э.Шавгамир

« 09 » апреля 2015 г.

**Заключение на
протокол лабораторных исследований №4701
от 07.04. 2015 г.**

На основании проведенных исследований проб воды питьевой из систем нецентрализованного водоснабжения установлено:


- по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», раздел 4 по нитратам
- по остальным исследованиям на санитарно-химические и микробиологические показатели соответствует требованиям п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», раздел 4

Врач по общей гигиене

Ю.М.Набиуллин.

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН» В ГОРОДЕ
СТЕРЛИТАМАК И АУРГАЗИНСКОМ, ГАФУРИЙСКОМ, СТЕРЛИБАШЕВСКОМ,
СТЕРЛИТАМАКСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Революционная, 2А, тел. 43-68-00, Факс 43-53-26
ОКПО: 75833410, ОГРН: 1050204212255, ИНН/КПП: 0276090570/026802001

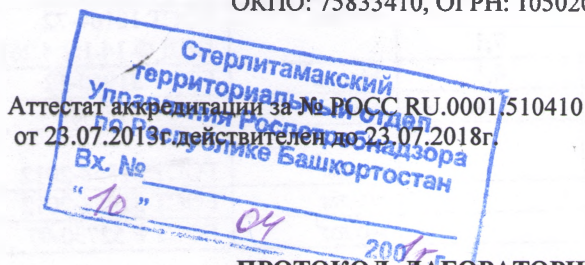

Аттестат аккредитации за № РОСС RU.0001.510410
от 23.07.2013г. действителен до 23.07.2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе
Стерлитамак и Аургазинском, Гафурийском,
Стерлибашевском, Стерлитамакском районах
Руководитель Испытательного лабораторного
центра Н.Э.Шавгамир
«19» 09 2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №4702

От «07» апреля 2015 года

Наименование и адрес лаборатории: Испытательный лабораторный центр, 453107, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Революционная, 2А

Место проведения испытаний: Санитарно-гигиеническая лаборатория, лаборатория бактериологическая, 453107, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Революционная, 2А

Наименование пробы: ВОДА ПИТЬЕВАЯ ИЗ СИСТЕМ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Пробы отобраны: помощником врача эпидемиолога отделения эпидемиологии Стерлитамакского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» Мухамедьяновой Л.Ф. в присутствии ведущего специалиста эксперта отдела Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Евдошенко О.И.

Дата и время отбора пробы: 03.04.15г., 12.05-12.20

Дата и время доставки пробы: 03.04.15г., 13.20

Цель отбора: по предписанию №105 от 31.03.15г. Территориального отдела Управления Федеральной службы по Надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ в городе Стерлитамак и Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Революционная, 2А

Юридическое лицо, ИП, физическое лицо, у которого отбирались пробы: Республика Башкортостан, Гафурийский район, д.Новотроевка

Объект, где производился отбор пробы: Республика Башкортостан, Гафурийский район, д.Новотроевка, ул.Шоссейная, 17, частная скважина (ориентировочное расстояние от места расположения бывшего склада для хранения минеральных удобрений 400м)

Количество отобранных образцов (проб): 1 проба- 4л

Код пробы: 1.2.4702В.15

Испытание продукции по показателям безопасности в соответствии с требованиями НД: СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», раздел 4, п.4.1

НД на методы отбора проб: ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»; ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Средства измерений, применяемые при исследовании:

Наименование средств измерения	Заводской номер	Свидетельства о госповерке	
		Номер	Действительно до
Спектрофотометр ЮНИКО 1201	W08190807237	27/1/1741	17.11.2015г.
pH-метр pH-410	1209	27/1/744	16.06.2015г.
Весы лабораторные электронные AR-2140	1225110308	25/2/1697	27.06.2015г.
Хроматограф газовый Хроматэк-«Кристалл 5000.2»	052506	27/1/111	13.02.2016г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наименование определяемого показателя	Допустимые уровни	Фактическое значение	Погрешность измерения(±)	Единица измерения	НД на методы испытаний
Запах	Не более 2	0	-	Баллы	ГОСТ 3351-74
Цветность	Не более 30	5	2	Град.цвет	ГОСТ 31868-12
Привкус	Не более 2,0	0	-	баллы	ГОСТ 3351-74
Мутность	Не более 2,0	0,50	0,10	Мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
pH	6,0-9,0	7,22	0,20	ед.pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121
Хлориды	Не более 350,0	19,4	2,9	Мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
Нитраты (по NO ₃)	Не более 45,0	27,9	4,2	Мг/дм ³	ГОСТ 18826-73
Нитриты (по NO ₂)	Не более 3,0	Менее 0,003*	-	Мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
Железо	Не более 0,3	Менее 0,1*	-	Мг/дм ³	ГОСТ 4011-72

Протокол лабораторных исследований №4702

Наименование определяемого показателя	Допустимые уровни	Фактическое значение	Погрешность измерения	Единица измерения	НД на методы испытаний
Окисляемость перманганатная	Не более 7,0	1,7	0,3	мг О ₂ /дм ³	ПНДФ 14.2:4.154-99
Аммиак (по азоту)	Не более 2,0	Менее 0,04*	-	Мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
Жесткость общая	Не более 10,0	8,3	1,2	°Ж	ГОСТ 31954-12
Общая минерализация (сухой остаток)	Не более 1500,0	464,0	7,1	Мг/дм ³	ГОСТ 18164-72 ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
Сульфаты	Не более 500,0	90,0	8,1	Мг/дм ³	ГОСТ 31940-12
Фториды	Не более 1,5	0,27	0,04	Мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
гамма-гексахлорцикло-гексан (линдан)	Не более 0,002	Менее 0.0001*	-	мг/дм ³	ГОСТ 31858-2012
ДДТ	Не более 0,002	Менее 0.0001*	-	мг/дм ³	ГОСТ 31858-2012
2,4 Д амин.соль	Не более 0,03	Менее 0.01*	-	мг/дм ³	ГОСТ Р 52730-07

*нижний предел обнаружения по методике выполнения измерений

Микробиологические показатели:

Наименование определяемого показателя	Допустимые уровни	Фактическое значение	НД на методы испытания
Термотолерантные колиформные бактерии	Отсутствие в 100мл	Отсутствие в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Отсутствие в 100мл	Отсутствие в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число	Не более 100 КОЕ/мл	4 КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протоколов :

С.А.Александрова

Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ

Общее количество страниц 2, страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»
В ГОРОДЕ СТЕРЛИТАМАК И АУРГАЗИНСКОМ, ГАФУРИЙСКОМ, СТЕРЛИБАШЕВСКОМ,
СТЕРЛИТАМАКСКОМ РАЙОНАХ**



Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Башкортостан» в
городе Стерлитамак и Аургазинском,
Гафурийском, Стерлибашевском,
Стерлитамакском районах

Н.А.Шавгамир

« 09» апреля 2015 г.

**Заключение на
протокол лабораторных исследований №4702
от 07.04. 2015 г.**

На основании проведенных исследований проб воды питьевой из систем нецентрализованного водоснабжения установлено:

- по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», раздел 4.

Врач по общей гигиене

Ю.М.Набиуллин.

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН» В ГОРОДЕ
СТЕРЛИТАМАК И АУРГАЗИНСКОМ, ГАФУРИЙСКОМ, СТЕРЛИБАШЕВСКОМ,
СТЕРЛИТАМАКСКОМ РАЙОНАХ**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Революционная, 2А, тел 43-68-00, Факс 43-53-26


ОКПО: 75833410, ОГРН: 1050204212255, ИНН/КПП: 0276090570/026802001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе
Стерлитамак и Аургазинском, Гафурийском,
Стерлибашевском, Стерлитамакском районах
Руководитель Испытательного лабораторного
центра

Н.Э.Шавгамир

«09» 09 2015г.

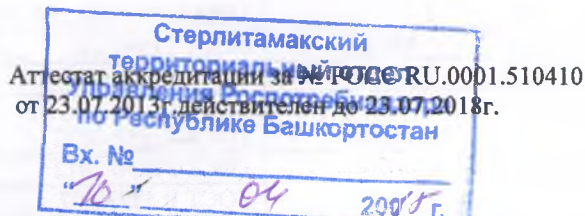

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №4703

От «07» апреля 2015 года

Наименование и адрес лаборатории: Испытательный лабораторный центр, 453107, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Революционная, 2А

Место проведения испытаний: Санитарно-гигиеническая лаборатория, лаборатория бактериологическая, 453107, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Революционная, 2А

Наименование пробы: ВОДА ПИТЬЕВАЯ ИЗ СИСТЕМ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Пробы отобраны: помощником врача эпидемиолога отделения эпидемиологии Стерлитамакского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» Мухамедьяновой Л.Ф. в присутствии ведущего специалиста эксперта отдела Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Евдошенко О.И.

Дата и время отбора пробы: 03.04.15г., 12.25-12.35

Дата и время доставки пробы: 03.04.15г., 13.20

Цель отбора: по предписанию №105 от 31.03.15г. Территориального отдела Управления Федеральной службы по Надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ в городе Стерлитамак и Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Революционная, 2А

Юридическое лицо, ИП, физическое лицо, у которого отбирались пробы: Республика Башкортостан, Гафурийский район, д.Новотроевка

Объект, где производился отбор пробы: Республика Башкортостан, Гафурийский район, д.Новотроевка, ул.Шосейная, 27, частная скважина (ориентировочное расстояние от места расположения бывшего склада для хранения минеральных удобрений 900м)

Количество отобранных образцов (проб): 1 проба- 4л

Код пробы: 1.2.4703В.15

Испытание продукции по показателям безопасности в соответствии с требованиями НД: СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», раздел 4, п.4.1

НД на методы отбора проб: ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»; ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Средства измерений, применяемые при исследовании:

Наименование средств измерения	Заводской номер	Свидетельства о госповерке	
		Номер	Действительно до
Спектрофотометр ЮНИКО 1201	W08190807237	27/1/1741	17.11.2015г.
pH-метр pH-410	1209	27/1/744	16.06.2015г.
Весы лабораторные электронные AR-2140	1225110308	25/2/1697	27.06.2015г.
Хроматограф газовый Хроматэк-«Кристалл 5000.2»	052506	27/1/111	13.02.2016г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наименование определяемого показателя	Допустимые уровни	Фактическое значение	Погрешность измерения(±)	Единица измерения	НД на методы испытаний
Запах	Не более 2	0	-	Баллы	ГОСТ 3351-74
Цветность	Не более 30	5	2	Град.цвет	ГОСТ 31868-12
Привкус	Не более 2,0	0	-	баллы	ГОСТ 3351-74
Мутность	Не более 2.0	Менее 0,5*	-	Мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
pH	6,0-9,0	6,86	0,20	ед.pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121
Хлориды	Не более 350,0	42,7	1,4	Мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
Нитраты (по NO ₃)	Не более 45,0	140,0	21,0	Мг/дм ³	ГОСТ 18826-73
Нитриты (по NO ₂)	Не более 3.0	Менее 0,003*	-	Мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
Железо	Не более 0,3	Менее 0,1*	-	Мг/дм ³	ГОСТ 4011-72

Протокол лабораторных исследований №4703

Наименование определяемого показателя	Допустимые уровни	Фактическое значение	Погрешность измерения	Единица измерения	НД на методы испытаний
Окисляемость перманганатная	Не более 7,0	2,5	0,3	мг O ₂ /дм ³	ПНДФ 14.2:4.154-99
Аммиак (по азоту)	Не более 2,0	Менее 0,04*	-	Мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
Жесткость общая	Не более 10,0	7,6	1,1	°Ж	ГОСТ 31954-12
Общая минерализация (сухой остаток)	Не более 1500,0	604,0	8,5	Мг/дм ³	ГОСТ 18164-72 ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
Сульфаты	Не более 500,0	121,0	10,9	Мг/дм ³	ГОСТ 31940-12
Фториды	Не более 1,5	0,11	0,02	Мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
гамма-гексахлорцикло-гексан (линдан)	Не более 0,002	Менее 0.0001*	-	мг/дм ³	ГОСТ 31858-2012
ДДТ	Не более 0,002	Менее 0.0001*	-	мг/дм ³	ГОСТ 31858-2012
2,4 Д амин.соль	Не более 0,03	Менее 0.01*	-	мг/дм ³	ГОСТ Р 52730-07

*нижний предел обнаружения по методике выполнения измерений

Микробиологические показатели:

Наименование определяемого показателя	Допустимые уровни	Фактическое значение	НД на методы испытания
Термотолерантные колиформные бактерии	Отсутствие в 100мл	8 КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Отсутствие в 100мл	8 КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число	Не более 100 КОЕ/мл	19 КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протоколов :



С.А.Александрова

Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ


Общее количество страниц 2, страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»
В ГОРОДЕ СТЕРЛИТАМАК И АУРГАЗИНСКОМ, ГАФУРИЙСКОМ, СТЕРЛИБАШЕВСКОМ,
СТЕРЛИТАМАКСКОМ РАЙОНАХ**



Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак и Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах

 Н.Э.Шавгамир
« 09» апреля 2015 г.

**Заключение на
протокол лабораторных исследований №4703
от 07.04. 2015 г.**

На основании проведенных исследований проб воды питьевой из систем нецентрализованного водоснабжения установлено:

- по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», раздел 4 по нитратам.
- по микробиологическим показателям не соответствует требованиям п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», раздел 4 по ОКБ, ТКБ.
- по остальным исследованиям на санитарно-химические и микробиологические показатели соответствует требованиям п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», раздел 4

Врач по общей гигиене



Ю.М.Набиуллин.